


„Technische Vorgaben“ zum Einspeisemanagement von EEG- und KWK-Anlagen gemäß EEG 2021-II

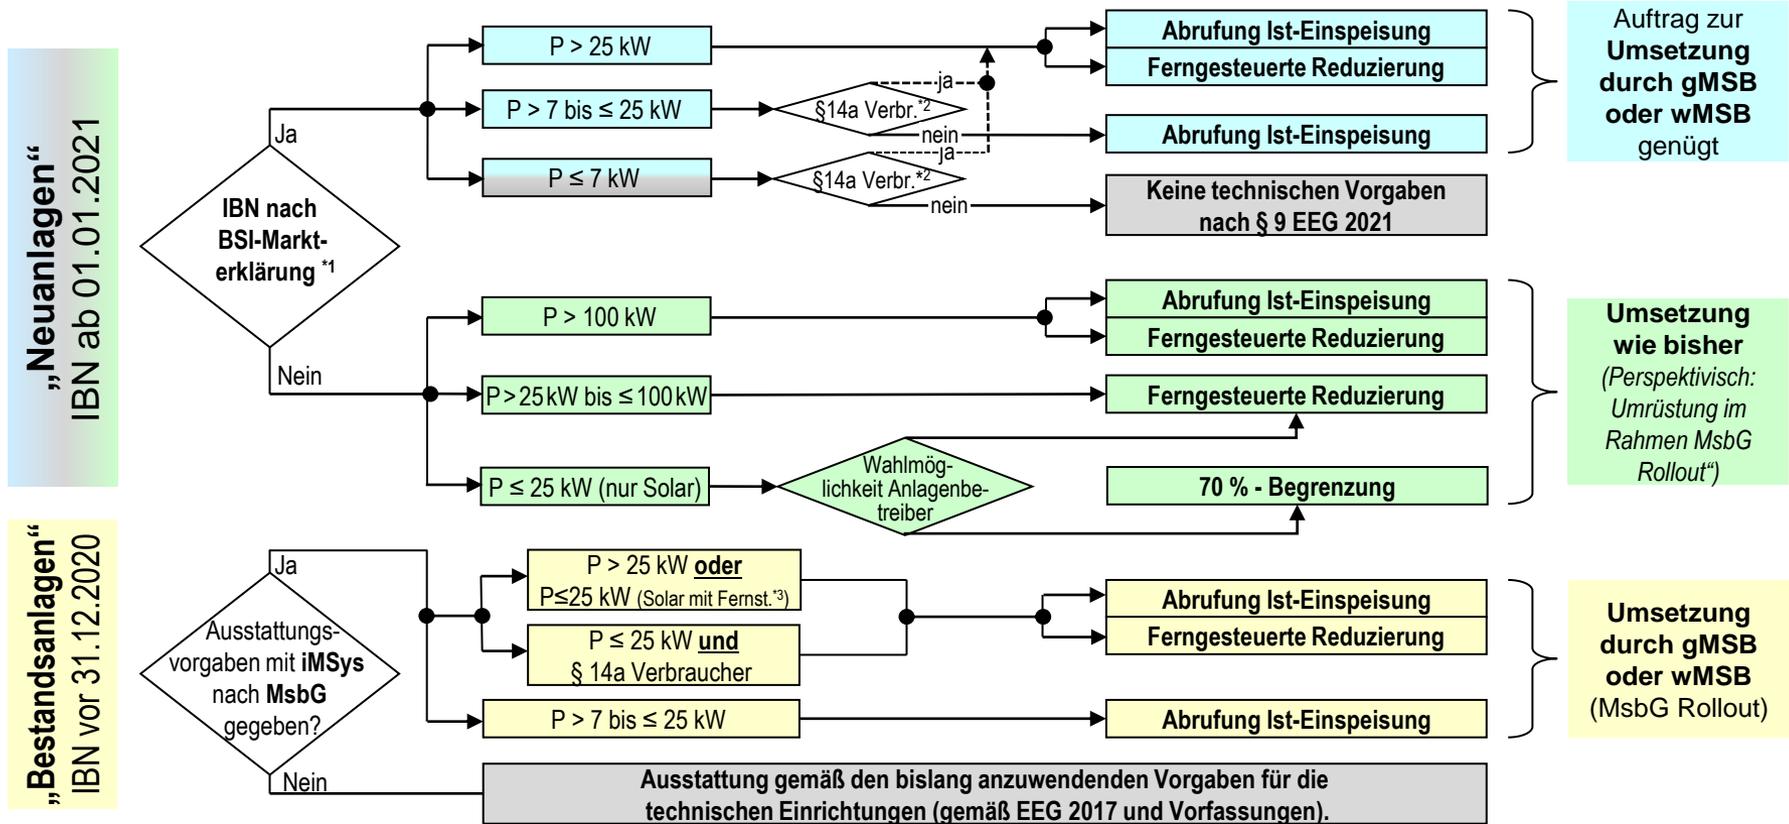

IBN = Inbetriebnahme | iMSys = Intelligentes Messsystem
gMSB/wMSB = grundzuständiger/wettbewerbllicher Messstellenbetreiber

- *1 Entsprechende BSI-Markterklärung vorhanden (Ist-Einspeisung/Fernsteuerung)
- *2 Betrieb einer § 14a EnWG-Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpe, E-Auto) am selben Netzanschluss
- *3 Abgrenzung zur optionalen 70%-Begrenzung nicht abschließend geklärt

- Anmerkung: Mehrere Solaranlagen sind zusammenzufassen, wenn
1. sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und
 2. innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind.

Hinweis: Diese Grafik kann nicht alle Regelungen des EEG/MsbG abbilden.